



STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA - POZDĽŽNY PROFIL

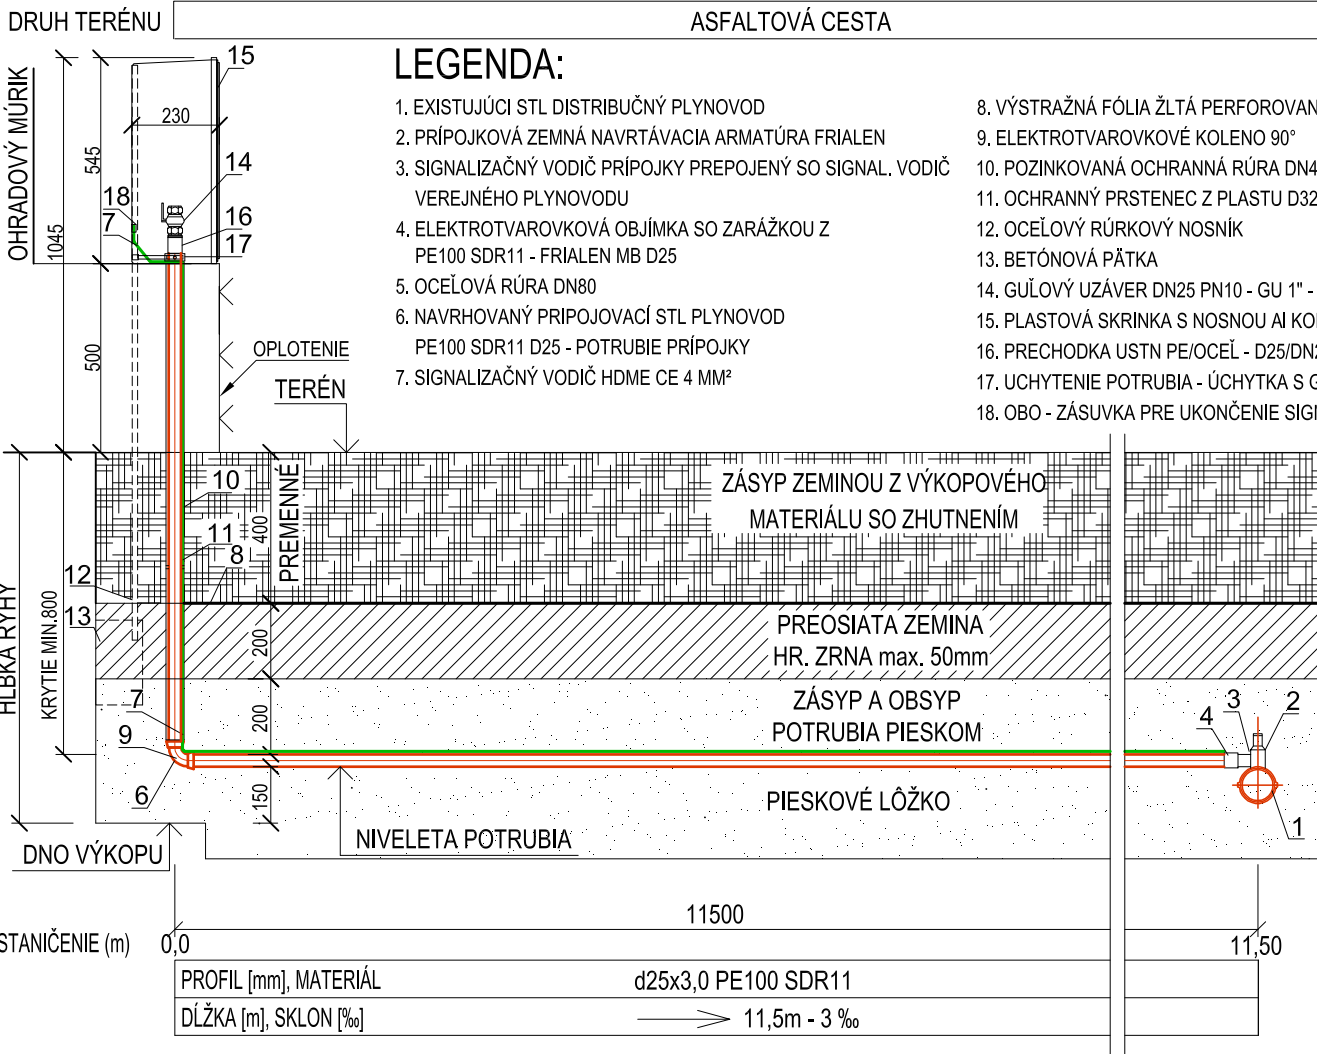

DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU - DETAIL M1:20


DETAIL: ZOSTAVA REGULAR WIZARD W 600 U - FIRMY AJ GAZ s.r.o.

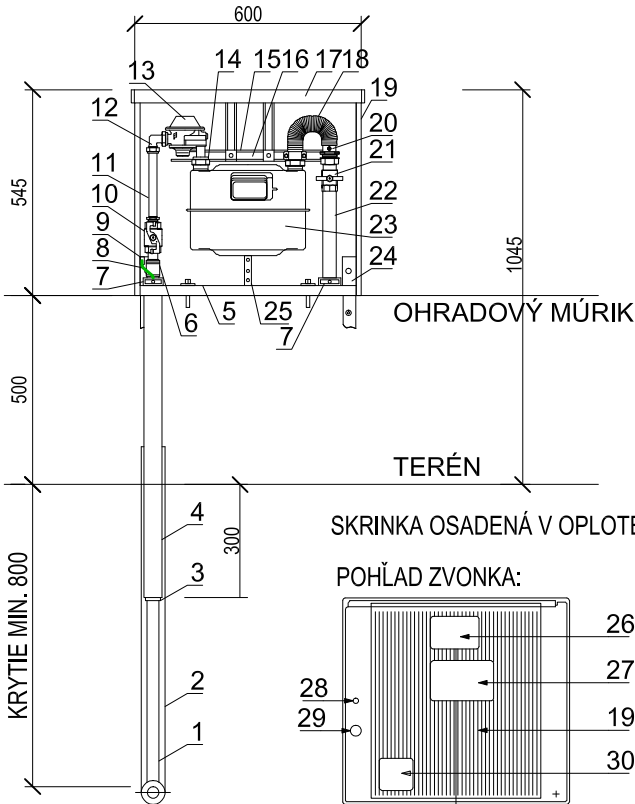

LEGENDA:

- PRÍPOJOVACÍ STL PLYNOVOD PE100 SDR11 D25
- PVC RÚRA FLEXODRENÁŽNA NEPERFOROVANÁ D63
- OCHRANNÝ PRSTENEC Z PLASTU D25/DN40
- POZINKOVANÁ OCHRANNÁ RÚRA DN40 DL. 850 MM
- SPODNÁ/VRCHNÁ KONZOLA NOSNÍKA SKRINKY
- PRECHODKA PE/OCEĽ - USTN D25/DN25
- UCHYTENIE POTRUBIA - ÚCHYTKA S GUMOVOU VLOŽKOU
- SIGNALIZAČNÝ VODIČ HMDE CE 4 MM²
- OBO - ZÁSUVKA PRE UKONČENIE SIGNALIZAČNÉHO VODIČA
- GUĽOVÝ UZÁVER DN25 PN10 - GU 1" - HUP
- OCEĽOVÁ RÚRA DN25
- OCEĽOVÉ MF KOLENO 1"
- REG. TLAKU PLYNU FISCHER FRANCE B6, ROHOVÝ 5/4" - 3/4"
- VÝSTUP Z REGULÁTORA
- ELEKTRICKÝ VODIVÉ PREPOJENIE
- POSUVNÉ UCHYTENIE ARMATÚR
- ODNÍMATEĽNÝ STREŠNÝ DIEL SKRINKY
- NEREZOVÁ FLEX RÚRA
- PLASTOVÁ SKRINKA S NOSNOU AI KONŠTR. PRE HUP A MaR
- KONTROLNÝ SAMOUZATVÁRATEĽNÝ VENTIL
- GUĽOVÝ UZÁVER DN25 PN10 - GU 1"
- NTL PLYNOVOD DN25 - OCEĽ
- MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER PREMAGAS TYP BK 4T - G4
- UCHYTENIE RÚRKOVÝCH NOSNÍKOV
- PODPERKA PLYNOMERA
- OZNAČENIE SKRINKY A TABUĽKA VÝSTRAŽNÝCH NÁPISOV
- OKIENKO PRE ODČÍTANIE STAVU PLYNOMERA
- UZÁVER SKRINKY PRE TROJUHOĽNÍKOVÝ KĹUČ
- ÚCHYTKA OTVÁRANIA SKRINKY
- OZNAČENIE PLYNOVEJ PRÍPOJKY - TABUĽKA
- TABUĽKA ZÁZNAMOV O KONTROLÁCH

ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE

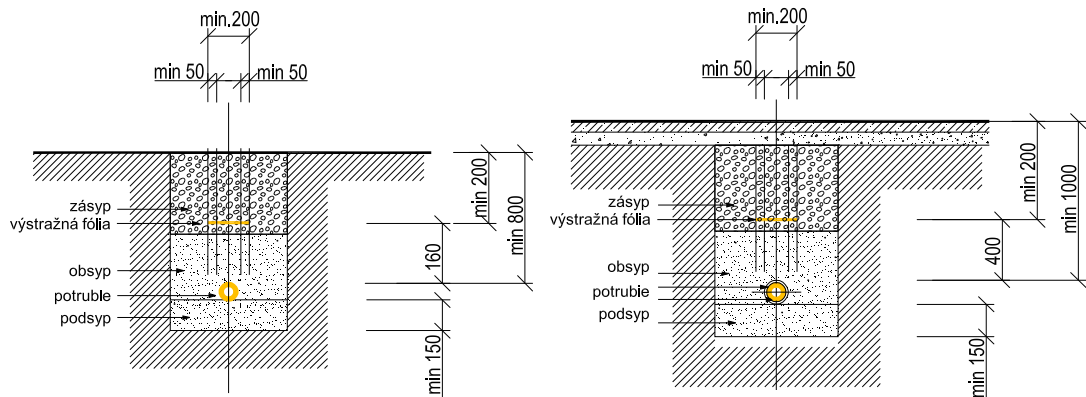

Uloženie potrubia vo výkope v rastlom teréne

Uloženie potrubia vo výkope pod spevnenou plochou

LEGENDA ROZVODOV

- VEREJNÝ ROZVOD PLYNU STL - PE 100 d110
- STL PRÍPOJKA PLYNU - PE100 d25
- NTL DOMOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU POTRUBIA Z OCEĽOVÉHO POTRUBIA
- VEDENÝ V ZATEPLENÍ OBJEKTU - PN = 2,0 kPa

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM PRÁČ PREVERIŤ TRASY A PARAMETRE EXIST. DOTKNUTÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PRI KRIŽOVANÍ ALEBO SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005
- CELÁ TRASA PE PRÍPOJKY V ZEMI BUDE OZNAČENÁ ŽLTOU VÝSTRAŽNOU FÓLIU PODĽA STN 730660 MIN. 40 CM NAD POVRCHOM POTRUBIA S PRESAHOVOM NA OBE STRANY O 50 MM
- MIN. SKLON PLYNOVEJ PRÍPOJKY BUDE 0,3% SMEROM DO VEREJNÉHO PLYNOVODU
- POUŽITÉ TVAROVKY NA POTRUBÍ PLYNOVODU - FRIALEN
- POUŽITÉ POTRUBIA PLYNOVODU - PIPELIFE

Projekt pre stavebné povolenie
±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

GENERÁLNY PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	 Ing. Peter Kolumber Partizánska 700/49 058 01 Poprad ☎ 0908 449 626 ✉ kbprojekt@kbprojekt.sk www.kbprojekt.sk	
Ing. Roman Rybiansky, aut. Ing.	Ing. Peter Kolumber	Ing. Peter Kolumber		
EXTRAVAGANCE AA ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER P.O.BOX 110, 977 01 BREZNŮV E-mail:extravaganceAA@breznov.sk				
INVESTOR	Obec Predajná, Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná		FORMÁT	2xA4
OBJEKT	KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRESTAVBOU k.ú. Predajná, p.č. 149, 150/1		DÁTUM	november 2017
MIESTO			STUPEŇ	DSP
PROFESIA	PLYNOFIKÁCIA		MIERKA	Č.VÝKR.
OBSAH VÝKR.	PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA, DMRZP		1:20	PL-03